

相馬市公共施設等総合管理計画  
個別施設計画  
(消防施設・消防施設編)

令和2年3月

相馬市

所管課

地域防災対策室

## 第一章 概要

### (1) 目的

本計画は、平成 29 年 3 月に策定した「相馬市公共施設等総合管理計画」に基づき、施設類型ごとに具体的方針を示すものです。

### (2) 対象施設

- ① 本計画は、「相馬市公共施設等総合管理計画」に定める「その他行政系施設」の「消防施設」の全ての施設を対象とします。
- ② 「消防施設」は、主に消防署職員、消防団員が火災等の災害に対応するための活動拠点となる施設です。
- ③ なお、本市所有資産（建物等）による施設のほか、借用物件や複合施設等を含みます。

### (3) 計画期間

平成 31 年度から令和 5 年度までの 5 年間とします。

ただし、社会情勢等により、変更が生じた場合は、都度見直しを行い、本計画へ反映させるものとします。

### (4) 計画の進行管理

今後は、本計画に基づき、毎年度 P D C A 管理して計画の進捗管理を図ることにより、施設の見直しや計画的な改修等に努めていきます。

## 第二章 公共施設等の現況及び将来の見込み

### (1) 保有施設の状況

#### ① 施設一覧表


No.	施設名称	所管課	運営	所有	建築年度	経過年数	耐用年数	構造	延床面積 (㎡)	耐震	備考
1	相馬消防署	地域防災対策室	直	市・主	H21	10	50	SRC	1,328.85	○	
2	相馬市消防団 第一分団屯所	地域防災対策室	直	市・主	H12	19	34	S	236	○	旧相馬市 消防団本部

※平成 30 年 3 月 31 日時点

#### 【凡例】


運 営	直＝直営 指＝指定管理 委＝運営の一部を委託（指定管理除く）
所 有	市・主＝市所有建物等で単独施設又は複合施設若しくは兼施設主要施設 市・副＝市所有建物等で複合施設又は兼施設で主要施設でないもの 借 ＝市以外が所有する建物等を借用 他 ＝リース、市以外が所有する建物等の入居部分のみ所有している場合等、その他 の手法により調達した建物等
建築年度	複数の棟がある場合は、主体となる建物の建築年度を表示
構 造	RC＝鉄筋コンクリート造 SRC＝鉄骨鉄筋コンクリート造 S・SL＝鉄鋼造・軽量鉄骨造 W＝木造 CB＝コンクリートブロック造 PC＝プレキャストコンクリート造
耐 震	○＝施設の耐震化対象の全ての棟が対応済 △＝施設の耐震化対象の棟のうち一部が未対応 ×＝未対応 ―＝耐震化対象となる棟がない施設
備 考	※＝過去に増改築済の棟を一つの建物に集約した施設。

② 施設配置図

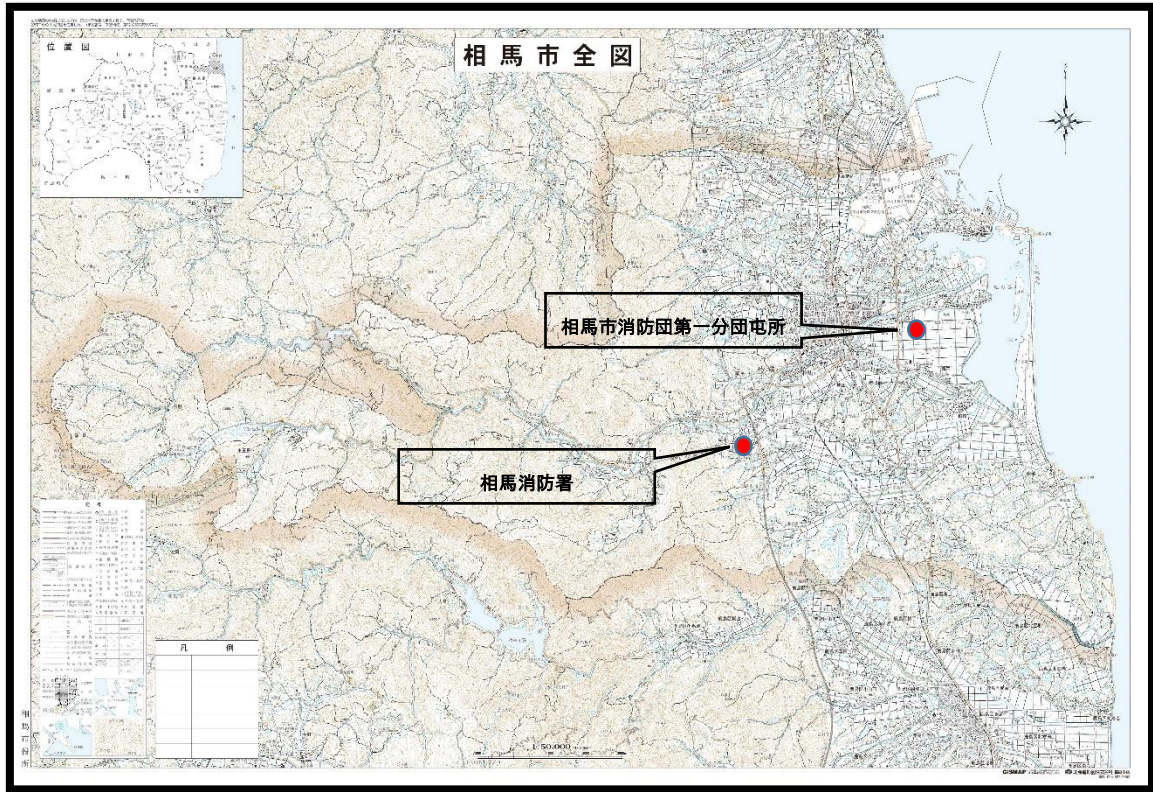

## (2) 老朽化の状況

相馬市消防団第一分団屯所は平成 12 年度、相馬消防署は平成 21 年度に建てられた建物であることから、老朽化が進んでいる建物ではありません。

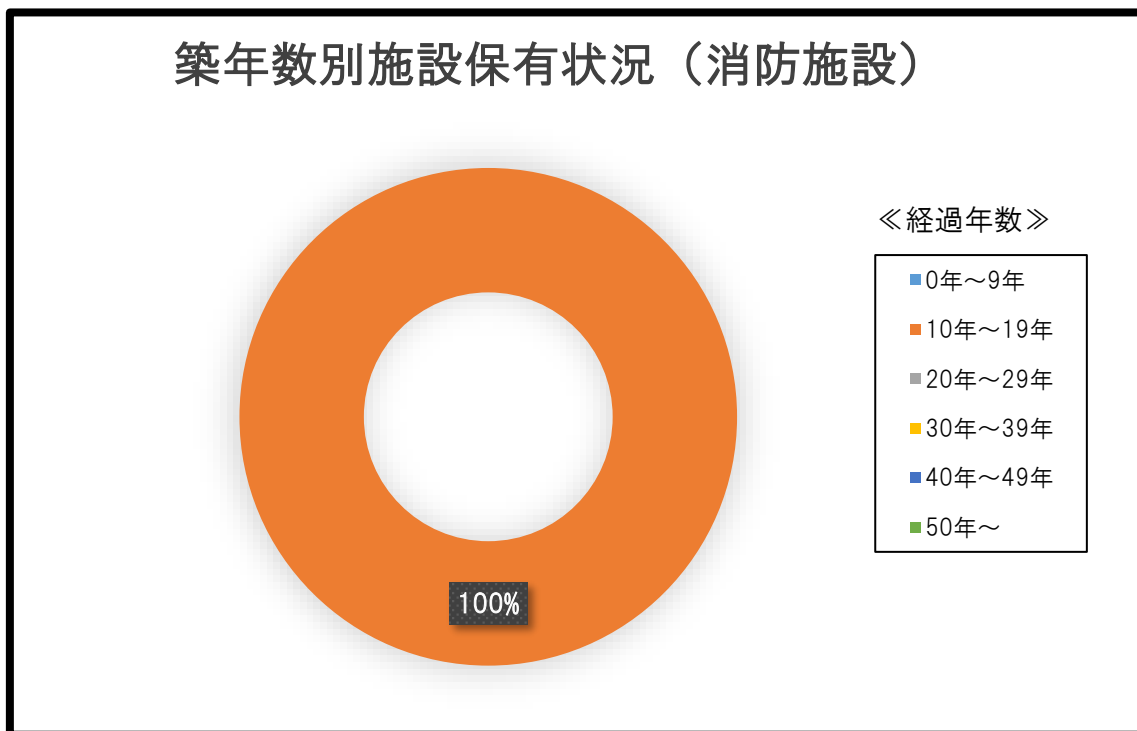

※平成 29 年 3 月 31 日時点



## (3) 利用状況・利用見込み

当該資産は、消防署庁舎、消防屯所であり、消防・予防活動、災害時における災害対策機能を有する施設です。

市の人口は減少傾向であるが、災害が近年多発していることから、利用頻度は多くなっています。

No.	施設名称	利用状況（市民人口）			将来人口予想	備考
		平成 25 年度	平成 27 年度	増減率	令和 5 年度	
1	相馬消防署	36,268	35,887	-1%	34,397	
2	相馬市消防団 第一分団屯所	36,268	35,887	-1%	34,397	


#### (4) トータルコスト

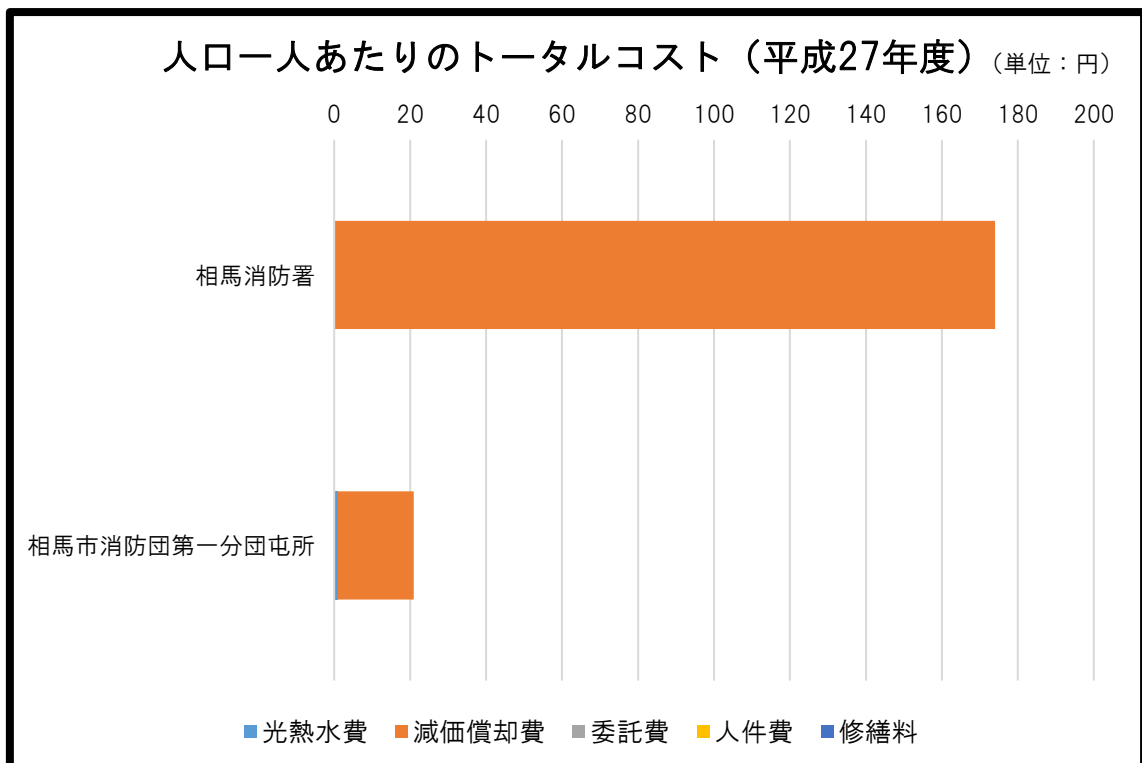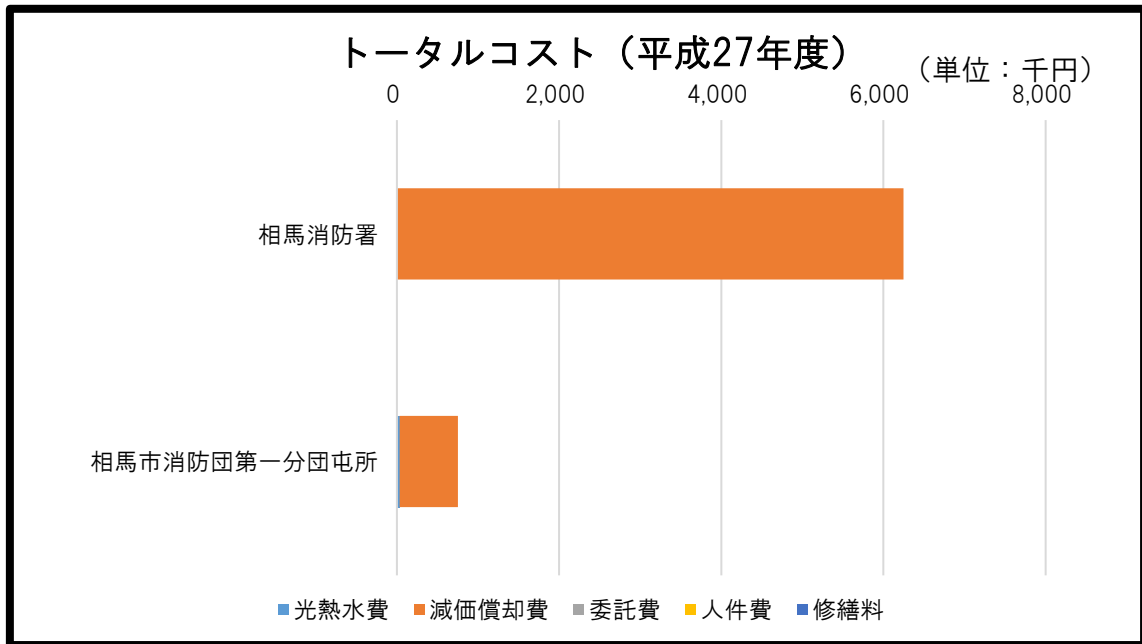

トータルコストは、建物等の管理・運営に要する経費で、光熱水費、減価償却費、その他の経費の合計額。

## (5) 更新費用の推計


現在所有している施設を現状のまま維持し続ける場合に必要な更新費用は、30年間の合計で約3.9億円となる見込みであり、令和5年度までに要する費用は0円の見込みです。

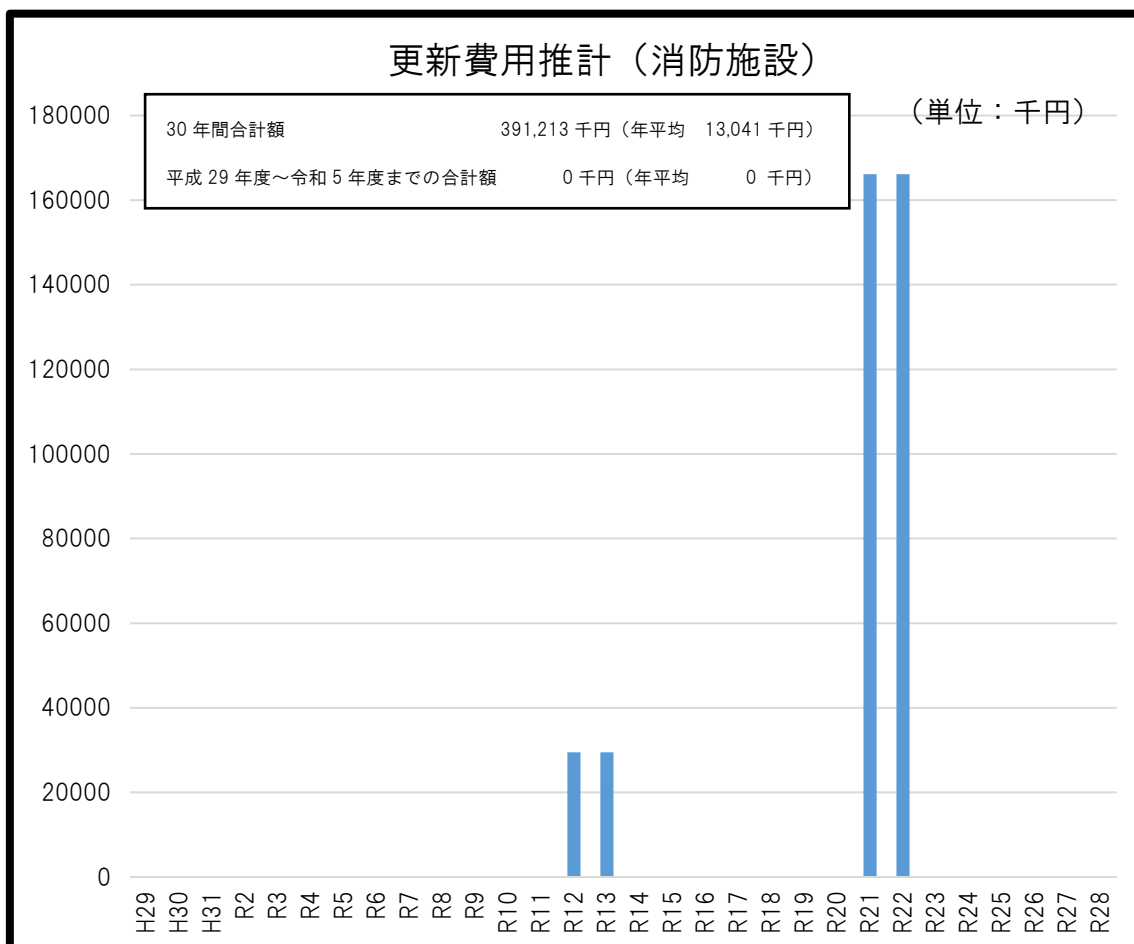

※総務省更新費用試算ソフトを使用。

## (6) 過去実績（維持管理費）の推移

過去 5 年間の維持管理費の平均額は、271,070 円であり、令和 5 年度までに要する費用も同程度の支出を見込んでいます。

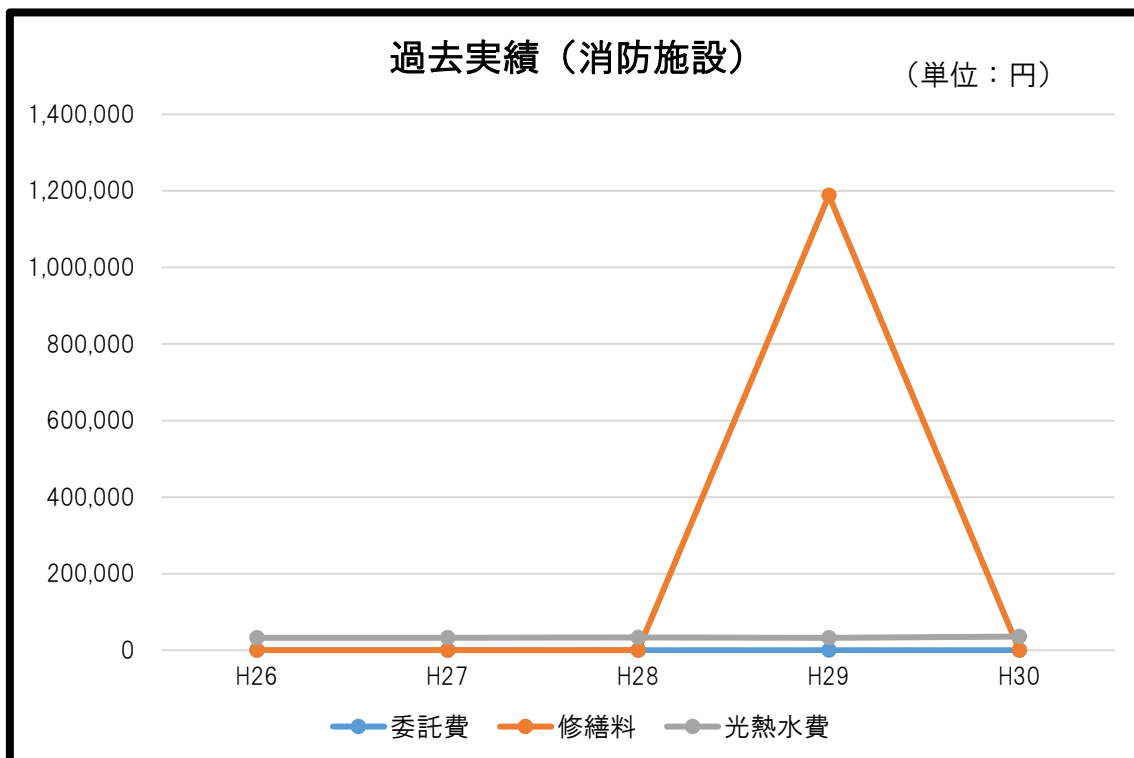



## 第三章 施設類型別マネジメント方針

### (1) 施設の役割

- ① 相馬消防署は、消防署職員の活動拠点となる施設です
- ② 相馬市消防団第一分団屯所は、消防団第一分団の活動拠点となる施設です。

### (2) 現状と課題

相馬消防署、相馬市消防団第一分団屯所は、現在特に支障がなく使用できています。

### (3) 今後の施設の在り方

いずれの施設も消防、防災にかかる施設であり、なくてはならないものであることから、公共施設等総合管理計画に基づき、適切に管理していきます。

#### ① 施設の長寿命化

法定点検を確実に実施するとともに、日常点検項目を設定の上、実施し、点検結果をもとに効果的なメンテナンスサイクルを構築します。

また、長寿命化にあたっては、点検診断等により得たデータ及び施設老朽化状況をもとに予防保全による計画的な改修を進めます。

なお、公共施設等総合管理計画で設定した築年数 60 年での建替え（改築）を行う場合と大規模改修を実施した上で、詳細診断を実施し、供用年数を 80 年に延ばす長寿命化を実施した場合の将来 30 年での更新費の費用比較は以下の通りです。

試算上 30 年目に大規模改修、60 年目に長寿命化改修を行い、80 年目で建替えすることと設定しています。

目標使用年数	大規模改修時期
60 年	30 年

長寿命化前の更新費用見込み (全類型合計)	長寿命化後の更新費用見込み (全類型合計)
約 462 億円	約 410 億円

※目標使用年数は、公共施設等総合管理計画による。

※大規模改修には、故障等による修繕や設備の交換等を含まない。

## ② 施設の維持管理コストの縮減及びPPP（官民連携）の推進

施設の改修時期に合わせ、省エネを進めるとともに、業務委託等をはじめとしたPPPを積極的に導入することにより、維持管理コストの縮減を図ります。

また、施設の大規模改修や更新の整備手法を検討する際には、施設の役割を勘案しつつ、PFI等の積極的な導入を検討します。

※PFIとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法。

## ③ 施設の最適化

消防、防災にかかわる職員等が利用しやすい環境を整備し、機能の確保を図ります。

## ④ 利用者の安全確保

今後、老朽化等により、危険性が認められた施設は、速やかに応急措置を講じます。

#### (4) 個別施設方針・検討開始年度

No.	施設名称	評価	建物	サービス	検討開始年度	備考
1	相馬消防署	継続	A	A	次期計画	
2	相馬市消防団 第一分団屯所	継続	A	-	次期計画	

#### 【凡例】

評価	<p>民間活用＝市以外でもサービス提供が可能</p> <p>多機能化＝専門の建物・部屋等が不要</p> <p>集約化＝他施設に類似用途の部屋あり又は、独立施設の必要なし</p> <p>継続＝現状のまま継続</p>
建物	<p>主体建物の築年数や改修状況、耐震性能の有無等を勘案して判断。</p> <p>A＝比較的良い状態</p> <p>B＝老朽化が進行している状態</p>
サービス	<p>類似施設間での施設稼働率や利用者数、地域の人口推移等を勘案して判断。</p> <p>A＝利用状況が良い</p> <p>B＝利用状況に課題がある</p>
検討開始年度	<p>当該施設又は近隣施設の改修・建替時期や期間終了などの時期に合わせて設定。</p> <p>方針については、建物、サービスの状況を調査したうえで、①民間活用、②多機能化、③集約化・複合化、④継続 等、市民や利用者とともに具体的な方針を検討していきます。</p>
備考	<p>決定事項や、記載しておかなくてはならないことを記載。</p>